


## Maschinentransformatoren Anschlussanordnung 10

## Machine transformers Connection type 10

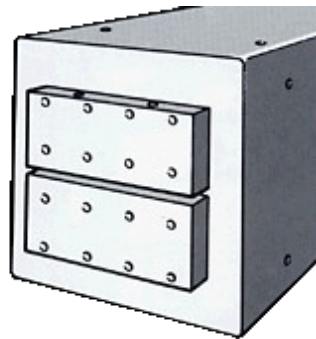

## Allgemeine Informationen

Vorliegendes Datenblatt fasst die technischen Daten der Expert Baureihe mit Anschlussanordnung 10 zusammen. Neben den hier dargestellten Standard Varianten ist eine Vielzahl angepasster Transformatoren in dieser Bauform verfügbar.

Unsere Standardprodukte sind von der technischen Auslegung her für typische Schweißaufgaben optimiert.

Bei Anwendungen mit abweichenden Prozessparametern können die Transformatoren oft anderen Belastungszyklen ausgesetzt werden. Ein Standardprodukt könnte unter Umständen überlastet werden. Bei Kenntnis der Prozessparameter können wir bei Notwendigkeit auch prozessoptimierte Sonderlösungen zusammenstellen.

Dies gilt insbesondere bei:

- Einschaltdauerwerte >20%
- Schweißzeiten >2000ms
- Gepulsten Anwendungen mit Pausenzeiten <100ms
- Dauerstromanwendungen
- Hohen Taktraten mit schnellen Schweißfolgen >2 Millionen/Jahr

Im Folgenden sind die technischen Daten der Baureihe zusammengefasst. Für spezifische Informationen zu den einzelnen Konfigurationen kontaktieren Sie bitte EXPERT. Dies gilt insbesondere für Maßzeichnungen, Schaltpläne und 3D Modelle.

## General information

The present datasheet summarizes the technical data of the Expert series with connection type 10. Besides the standard products a big variety on adapted solutions is available.

Our standard products are optimized for typical welding applications.

For applications with different process parameters transformers can be exposed to quite distinct load cycles. A standard product may be overloaded with such process parameters. With the knowledge of these parameters, we are able to provide process optimised solutions.

This is especially necessary for:

- Duty cycles >20%
- Welding times >2000ms
- Pulsed applications with break times <100ms
- Applications with continuous current
- High number of welding cycles of > 2 million / year


Following the technical data of the series is summarized. For specific information on the individual configurations please contact EXPERT. This refers specifically for drawings, electrical diagrams and 3D models.

## Typbezeichnung (Beispiel)

\* siehe Optionen Primäranschluss

## Type information (example)

\* see also Options primary connection

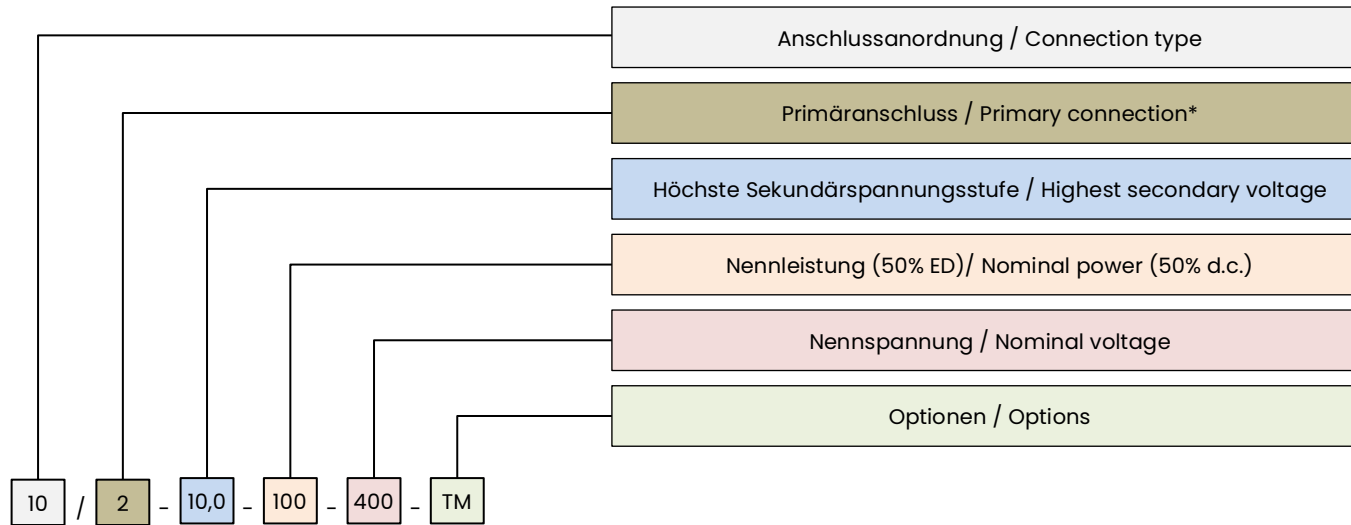

### Typenübersicht

### Type overview

Andere als unten aufgeführte Typen mit angepassten Primär- und Sekundärspannungen sind grundsätzlich möglich.

Transformers with other then below listed primary and secondary voltages are available on request.

Typ / Type	Leistung (50% ED) / Nom. Power (50% d.c.)	Dauerstrom / Permanent Current	Stufen / Taps				Umschaltung / Tap change	Gewicht / Weight	B x H x L / W x H x L
			U1	U2	U3	U4			
10/2-9,3-160-400-TM	160 kVA	12,2 kA	6,5 V	7,5 V	8,3 V	9,3 V	Schaltlasche / Switching bar	205 kg	312x337x475 mm
10/2-10,5-200-400-TM	200 kVA	13,4 kA	7,5 V	8,5 V	9,3 V	10,5 V	Schaltlasche / Switching bar	235 kg	312x337x535 mm
10/2-11,9-250-400-TM	250 kVA	14,9 kA	8,4 V	9,3 V	10,6 V	11,9 V	Schaltlasche / Switching bar	265 kg	312x337x547 mm
10/2-13,1-315-400-TM	315 kVA	17,0 kA	9,3 V	10,5 V	11,9 V	13,1 V	Schaltlasche / Switching bar	266 kg	312x337x585 mm
10/2-14,8-400-400-TM	400 kVA	19,1 kA	10,3 V	11,8 V	13,3 V	14,8 V	Schaltlasche / Switching bar	335 kg	312x337x720 mm

## Einschaltdauer

Die Einschaltdauerwerte für den Gleichrichter und für den Transformator werden aufgrund der sehr unterschiedlichen thermischen Zeitkonstanten gesondert betrachtet.

Gleichrichter: Schweißzeit bezogen auf die Punkt zu Punkt Zeit

$$E_D = \frac{t_s}{(t_s + t_p)}$$

Transformator: Summe der Schweißzeiten eines Zyklus bezogen auf die gesamte Zykluszeit.

$$E_D = \frac{\sum t_s}{T}$$

Standardmäßig gilt für den Transformator eine maximale Integrationszeit von 60s.

Der zulässige Betriebsbereich für die angegebenen Zyklen befindet sich unterhalb der begrenzenden Kennlinien.

## Duty cycle

Due to the different thermal time constants of transformer and diodes a separate calculation of the duty factor X is required.

Rectifier: welding time related to the spot-to-spot time


$$X = \frac{t_s}{(t_s + t_p)} * 100\%$$

Transformer: sum of the welding times related to the cycle time T

$$X = \frac{\sum t_s}{T} * 100\%$$


The maximum integration time of the transformer by standard is 60s.

The allowable operating range for the given number of cycles is below the characteristics.

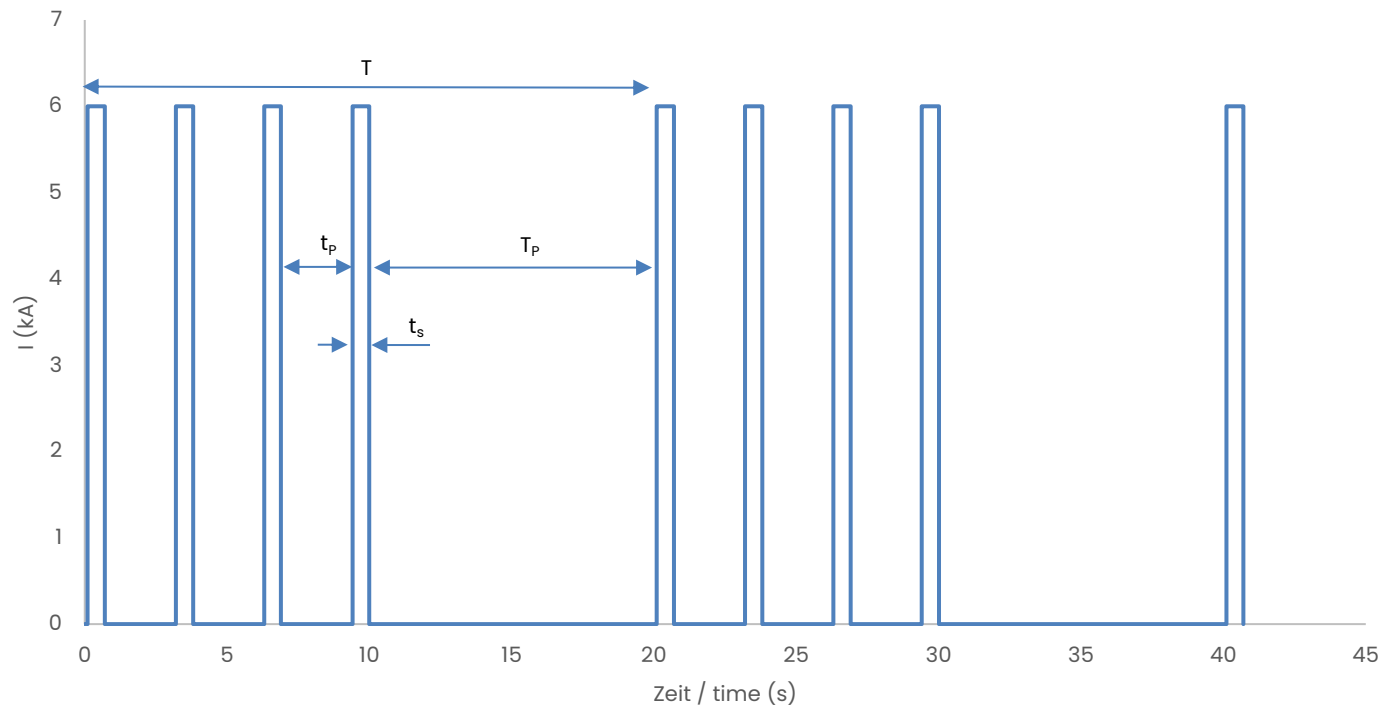

### Belastungsdiagramm

### Load diagram

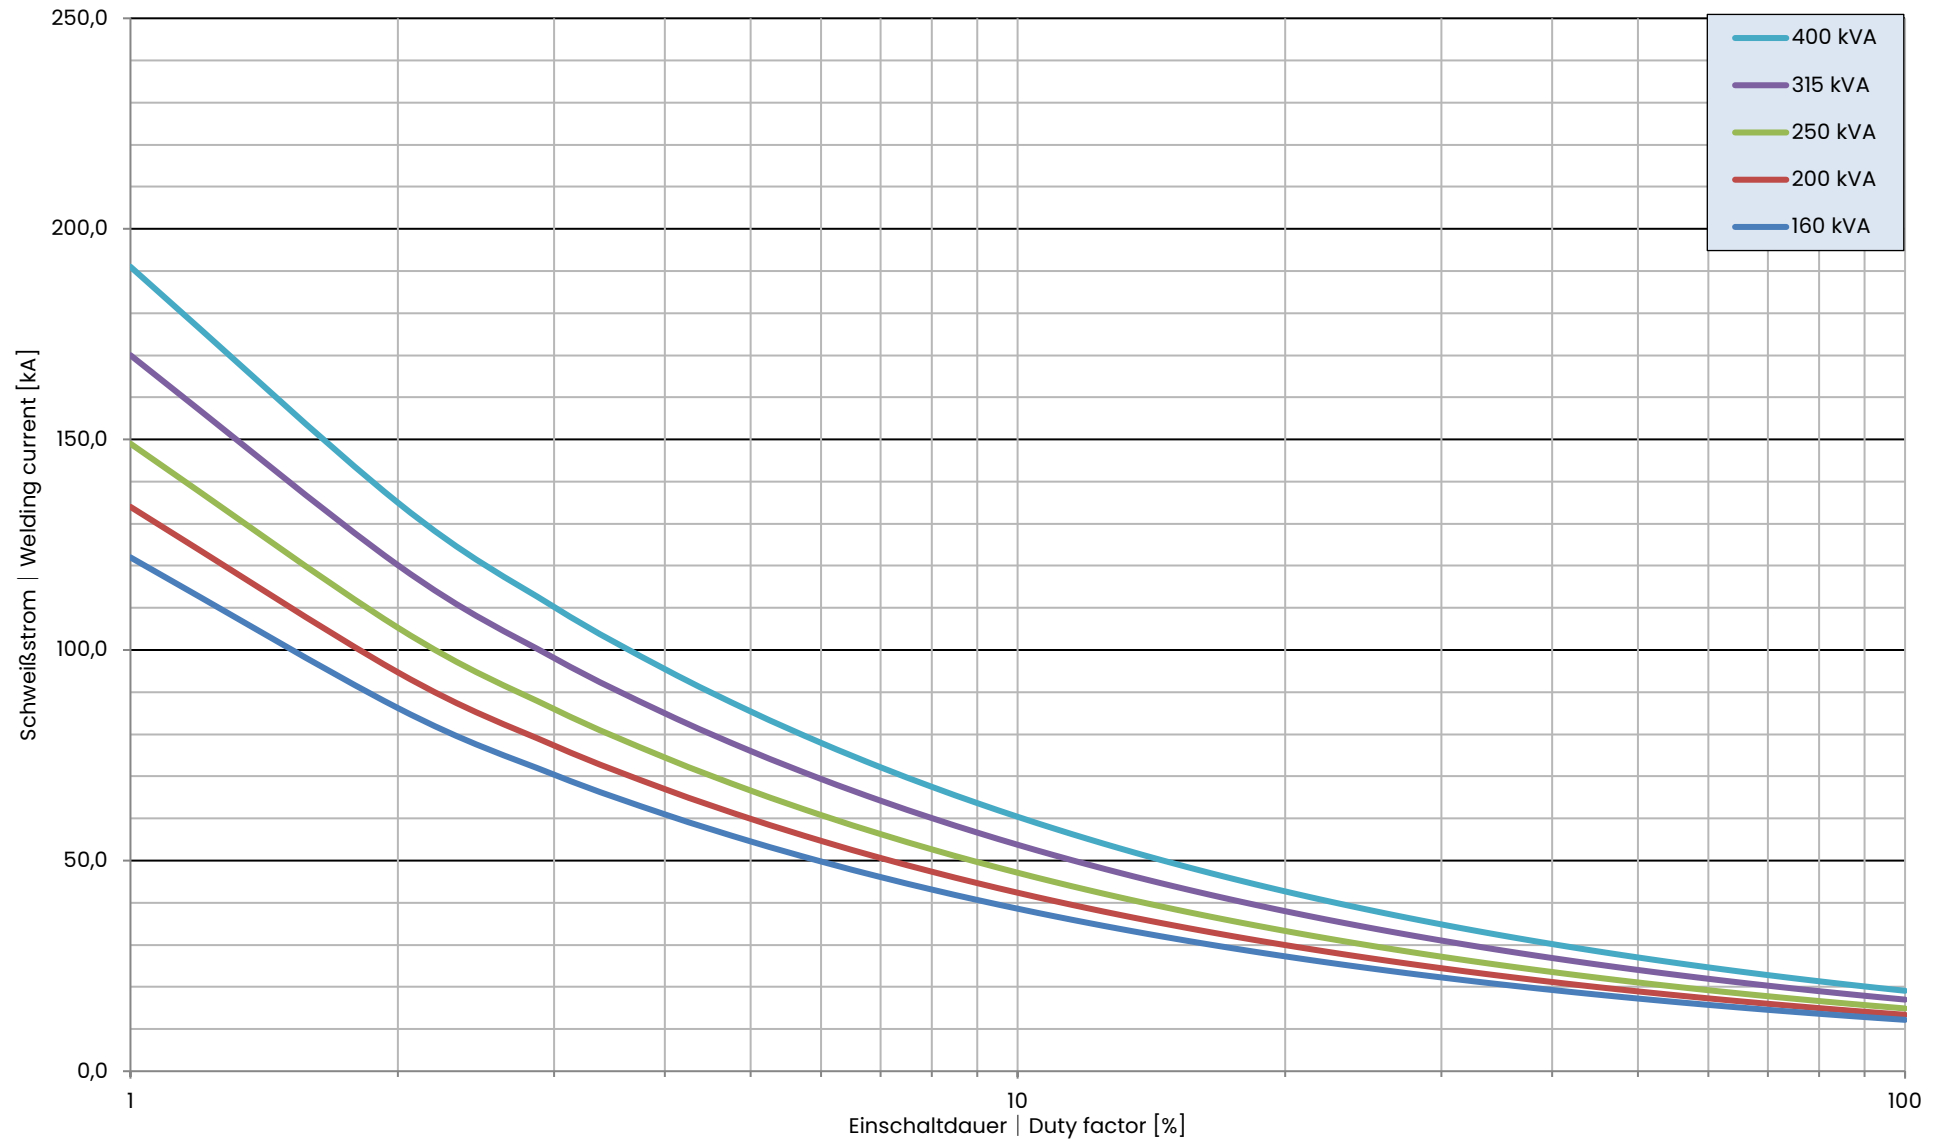

## Optionen – Überwachung

Die Transformatoren sind erhältlich in Kombination mit verschiedenen Optionen zur Überwachung und/oder Durchleitung von Signalen. Erhältlich sind einzeln oder in Kombination folgende Optionen:

- Integrierte Temperaturüberwachung (**T**)
- Integrierte Strommessspule für Schweißstrommessung (**M**)
- Integrierte Messleitungen für Schutzmaßnahme  
Fehlertspannungsüberwachung (**S**)

## Options – Monitoring

The transformers are available in combination of various options for monitoring and/or the lead through of signals. Available are following options as single or combination of them:

- Integrated temperature switches (**T**)
- Integrated sensing coil for output current measuring systems (**M**)
- Integrated sensing leads for Fault Voltage Circuit Breaker (**S**)