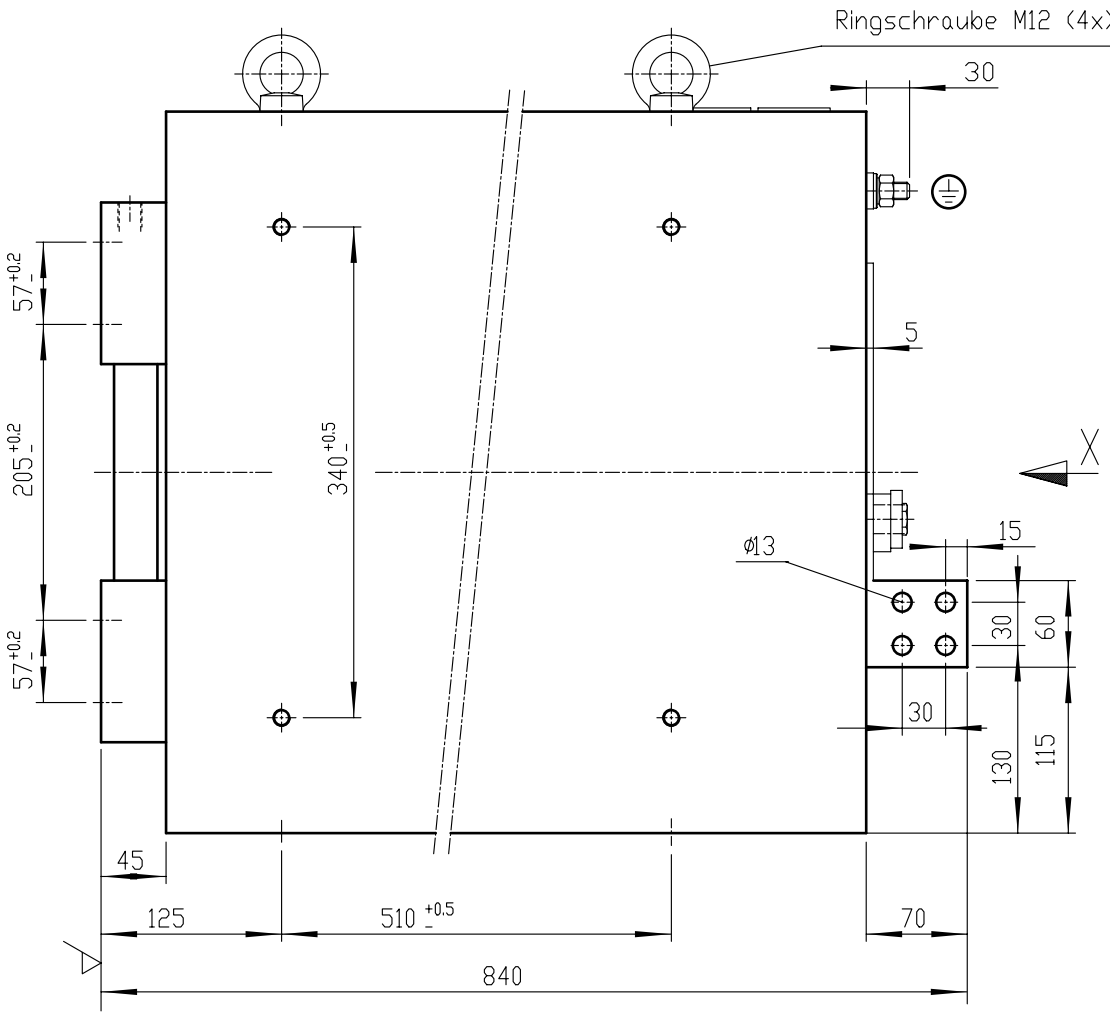

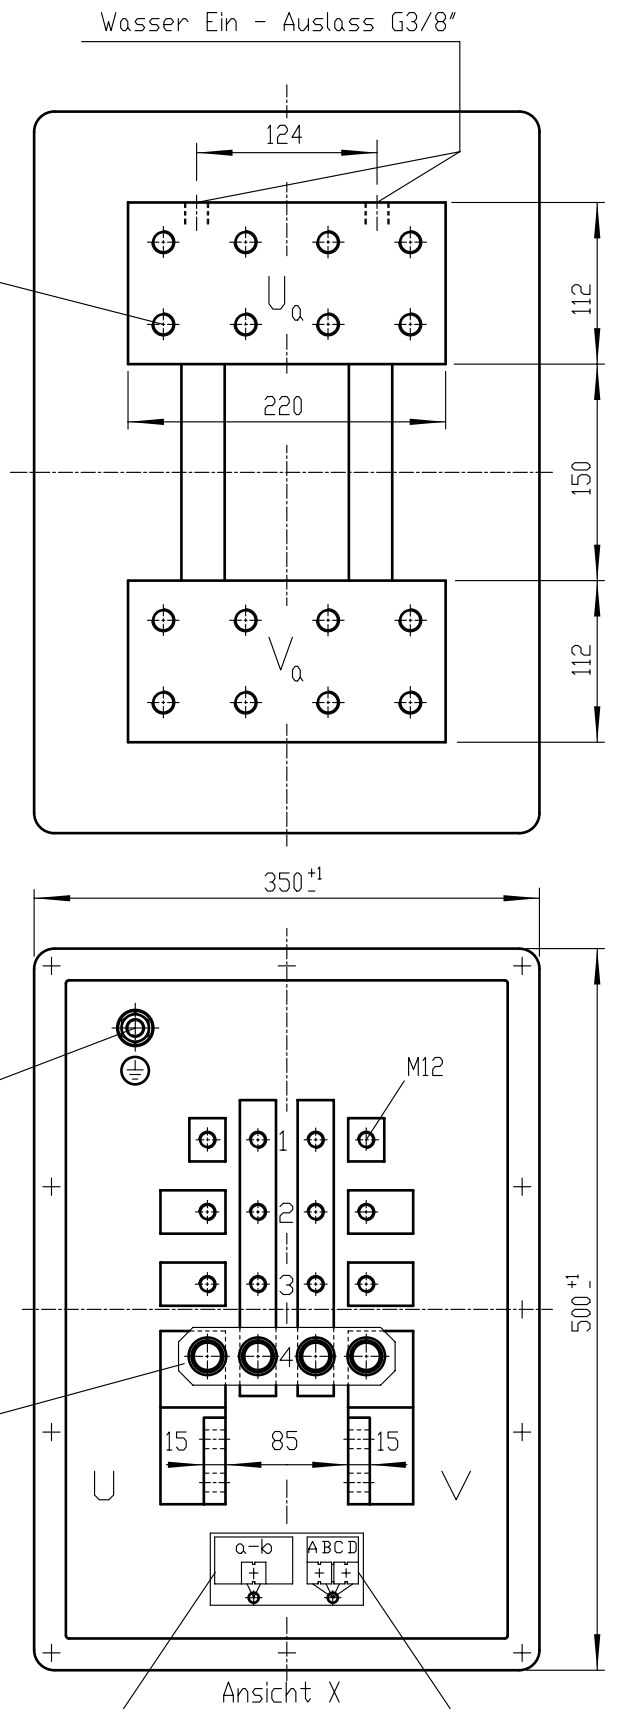

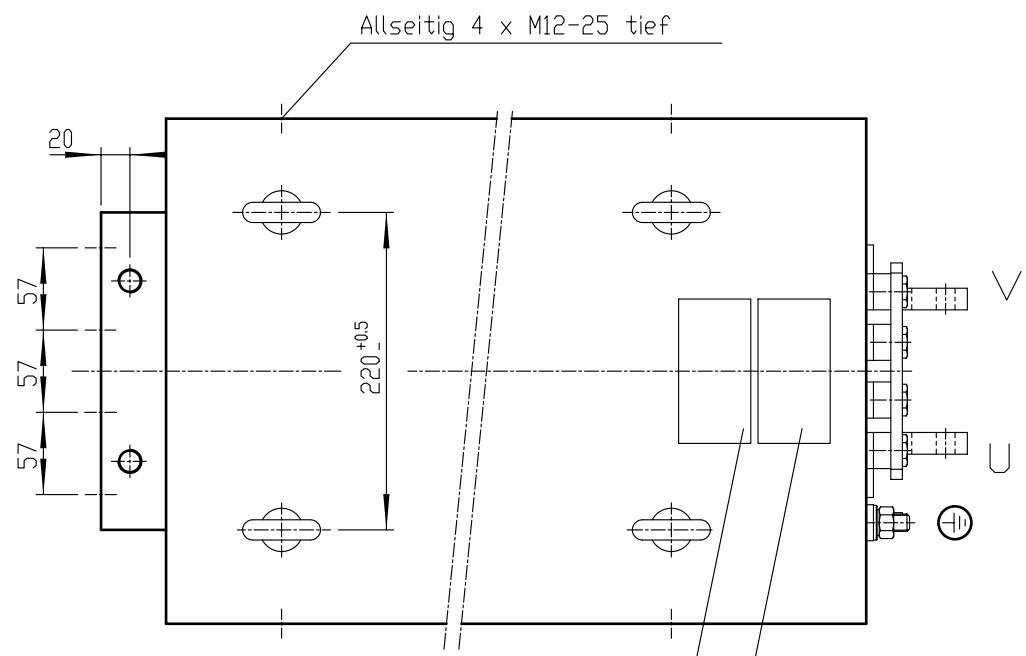

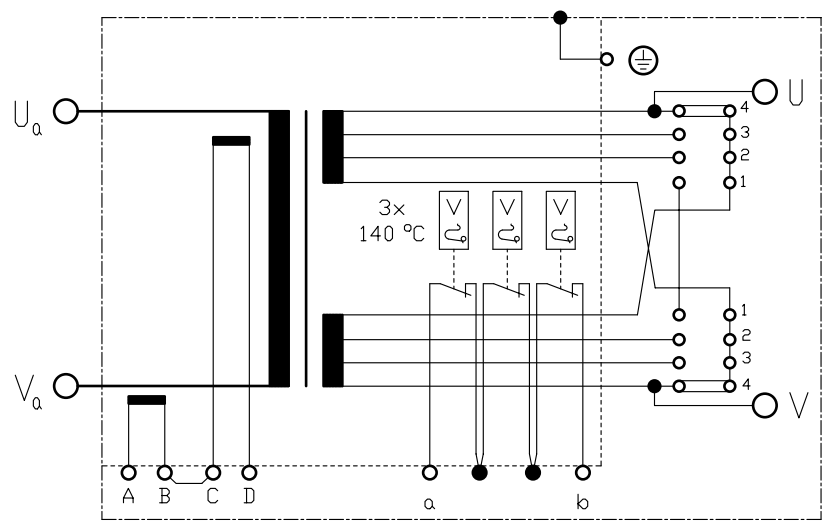

Klemme A-D : Stromwandler sekundaer
Messspannung U_M = 150 mV/kA ± 3,0%
an 1kOhm Buerde.

Klemme a-b : 3 Temperaturwaechter primaer 140 °C
Temperaturwaechter ausserhalb der Vergussmasse in Reihe geschaltet.

Zur besonderen Beachtung: Sekundaerspannung U_a-V_a ist > 25V~ Schutzmassnahmen gemaess DIN-VDE 0545 und 0113 Teil1,EN 50063 und EN 60204 erforderlich.

B_T = 1,25T

Technische Aenderungen vorbehalten

NORM : EXPERT-Standard / Typ:	Primaer-spannung U_{1N} / V	Frequenz f / Hz	Primaerdauer-strom max I_{1P} / A	Kurzschluss-Werte: Spannung U_{cc} %	Leistungsf. cos φ_{cc}	Strom I_{2cc} /kA	Teile-Nummer.:
X-7-38,0-380-400-TM	400	50	952	3,8	0,56	264	TEH380/0002

Sek-Spannung U_{20} / V	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
	19,0	25,8	32,0	38,0	

Sek-Dauerstrom I_{2P}/kA; X=100%	10,0	Kuehlwassermenge min.: 8 l/min Eingangstemperatur max.: 30 °C Druckabfall max.: 0,6 bar	Transformator Heiztechnik S_{100} / kVA =380; bei X =100%
Schutzmassnahmen: DIN; VDE 0113/86; VDE 0545/EN50063		Fuer Masse ohne Toleranzangaben gelten Abmasse nach DIN 7168-mittel	
Normen : DIN 44766; DIN 40050; ISO 5826;VDE			

Schutzart	Isolations-klasse	Masse m / kg	Farbe	Ersatz fuer:			
Prim-Anschlussraum : IP 00 Sek-Anschlussseite : IP 00	F	630	V2A unlackiert		1998	Datum 06.03.	Name as
					Gez.		
					Gepr.		

EXPERT
MASCHINENBAU GMBH
D-64653 LORSCH

X /7