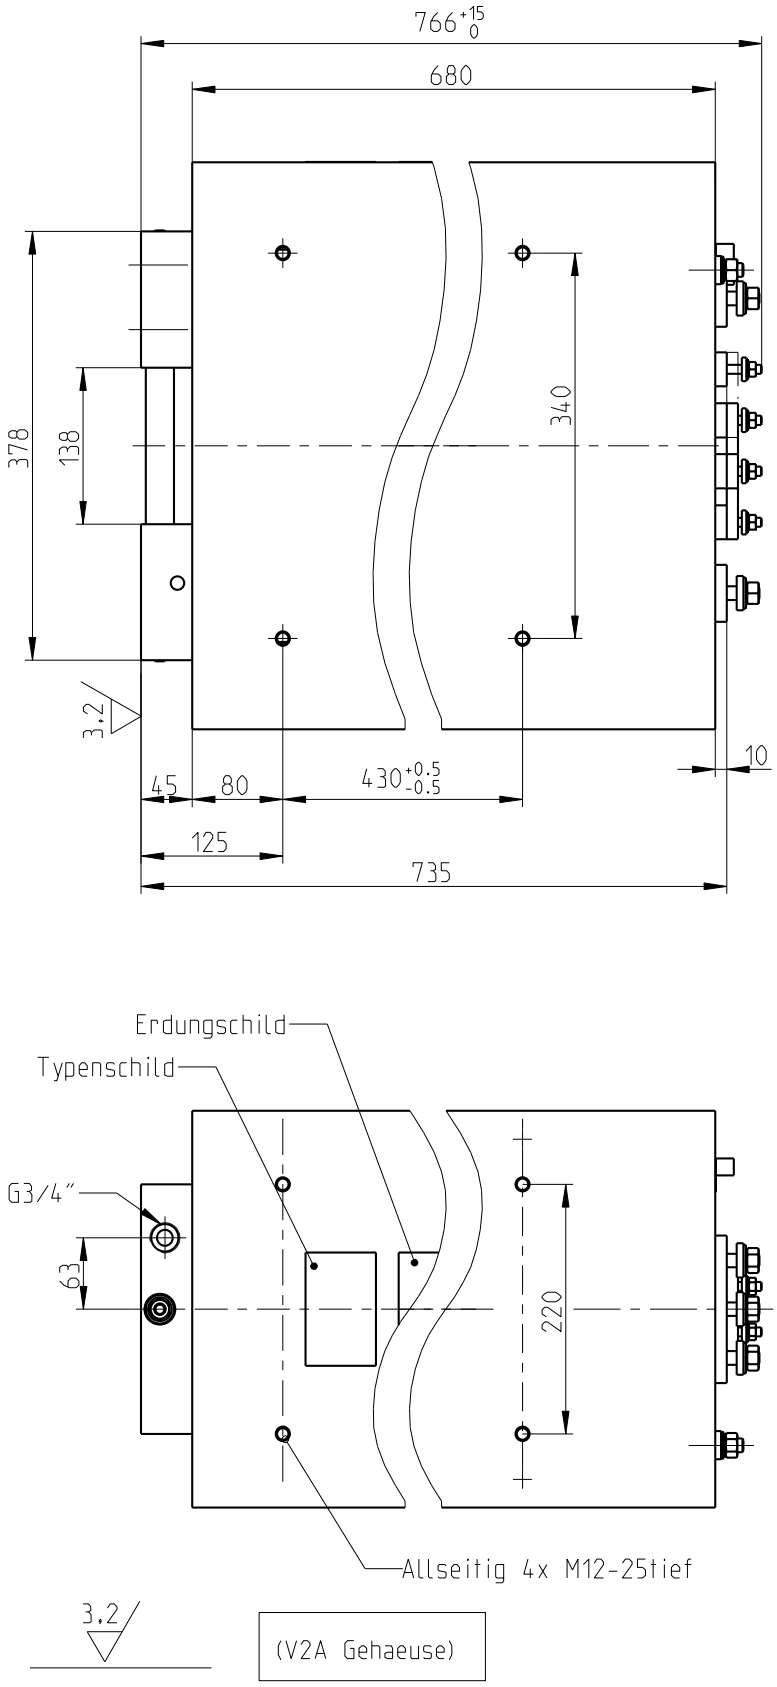

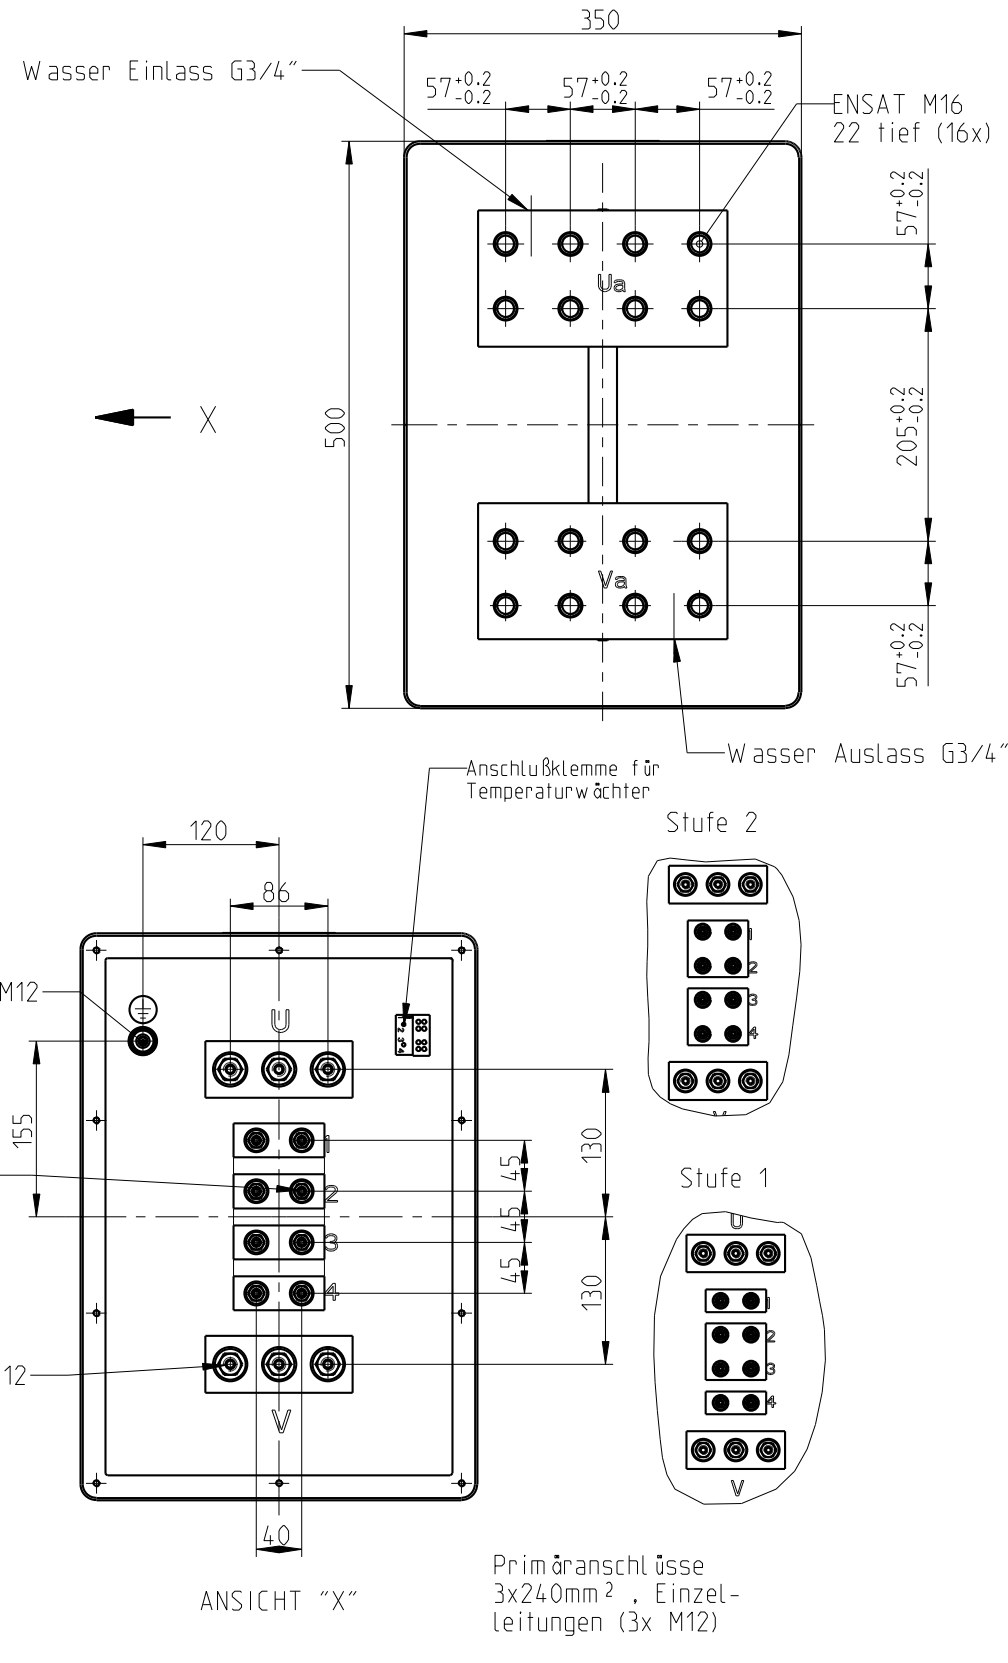

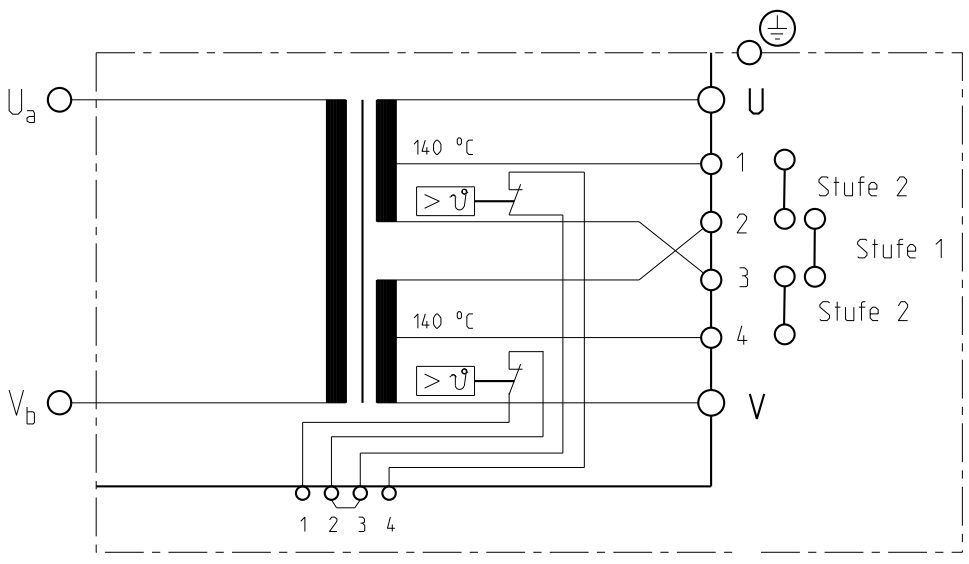

Klemme 1-4 : 2 Temperaturwächter primär 140 °C
Temperaturwächter ausserhalb der
Vergussmasse in Reihe geschaltet.

Technische Änderungen vorbehalten

NORM : EXPERT-Standard Typ:	Primär-spannung U_{1N} / V	Frequenz f / Hz	Primärdauer-strom max I_{1P} / A	Kurzschluss-Werte Spannung U_{cc} %	Leistungsf. cos φ_{cc}	Strom I_{2cc} /kA	Teile-Nummer.:
X-7-26,7-530-400-T	400	50	1325	7,81	0,56	254,5	TEH530_0001

Sek-Spannung U_{20} / V	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
	20.0	26.7			
Prim-Dauerstrom / A	1325	1325			
Sek-Dauerstrom I_{2P} /kA; X=100%	26.5	19,9			

Schutzmassnahmen: DIN; VDE 0113/86; VDE 0545/EN50063

Normen : DIN 44766; DIN 40050; ISO 5826;VDE

Kühlwassermenge min.: 20 l/min
Eingangstemperatur max.: 30 °C
Druckabfall max.: 1.0 bar

Für Masse ohne Toleranzangaben gelten
Abmasse nach DIN 2768-mittel

Transformator
Heiztechnik
S_{100} / kVA =530; bei X =100%

Schutzart	Isolations-klasse	Masse m / kg	Farbe	Ersatz für:
Prim-Anschlussraum : IP 00 Sek-Anschlussseite : IP 00	F	512	V2A unlackiert	

	Datum	Name
2015		
Gez.	22.09	Boltz
Gepr.		

EXPERT
MASCHINENBAU GMBH
D-64653 LORSCH

X/7