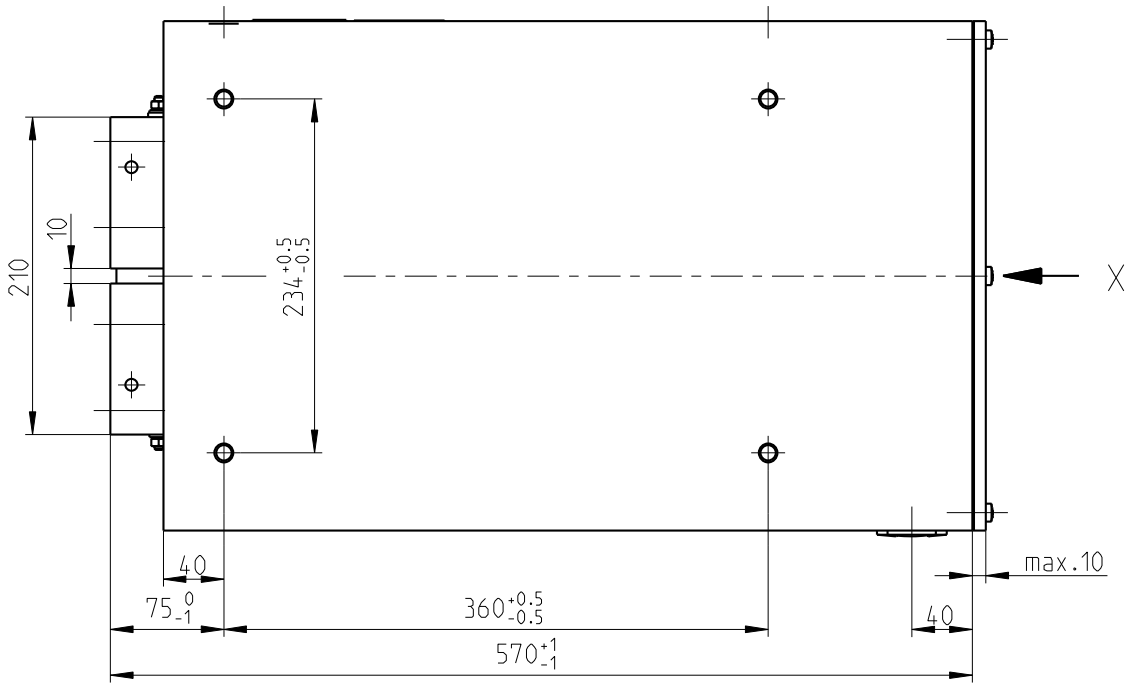

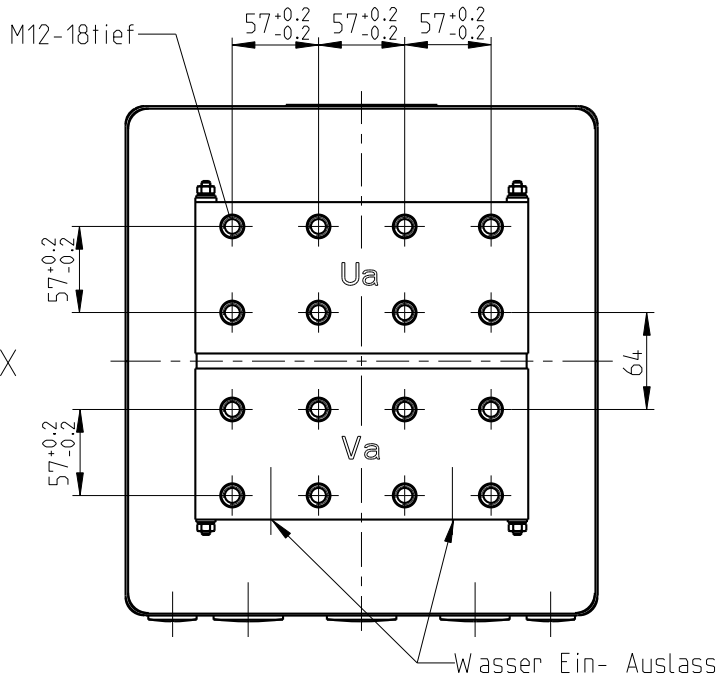

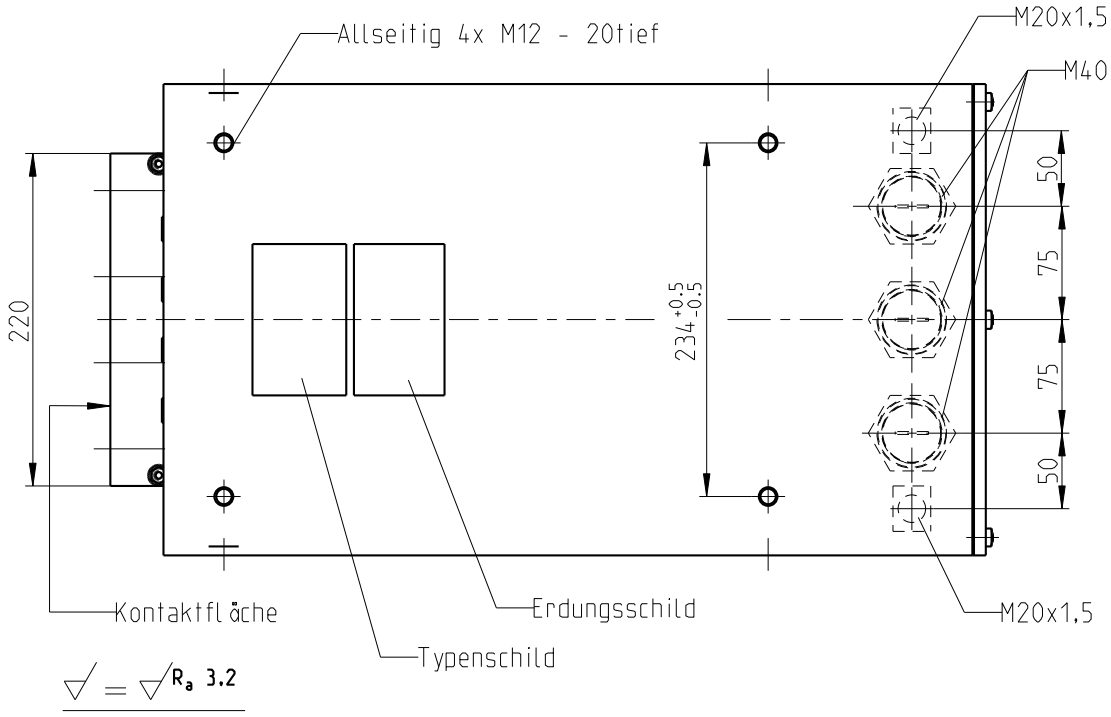

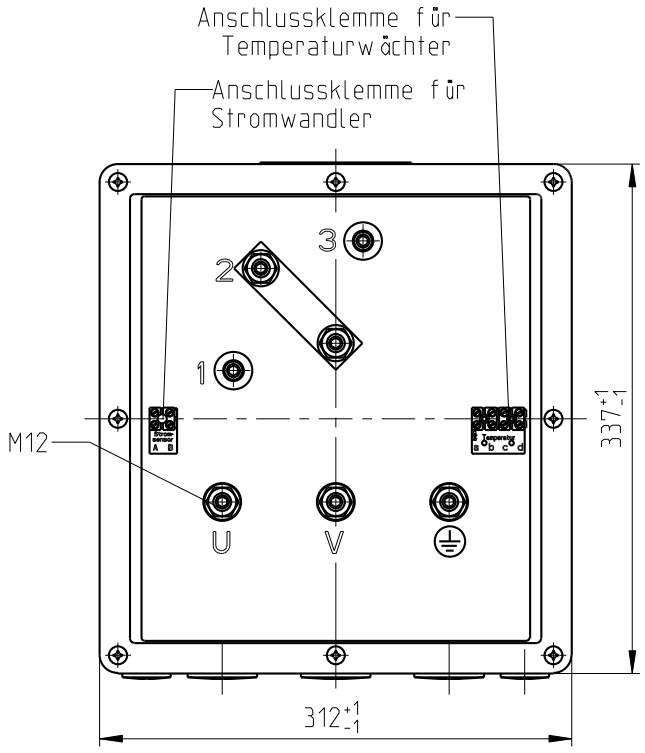

Ansicht "X"
ohne Deckel

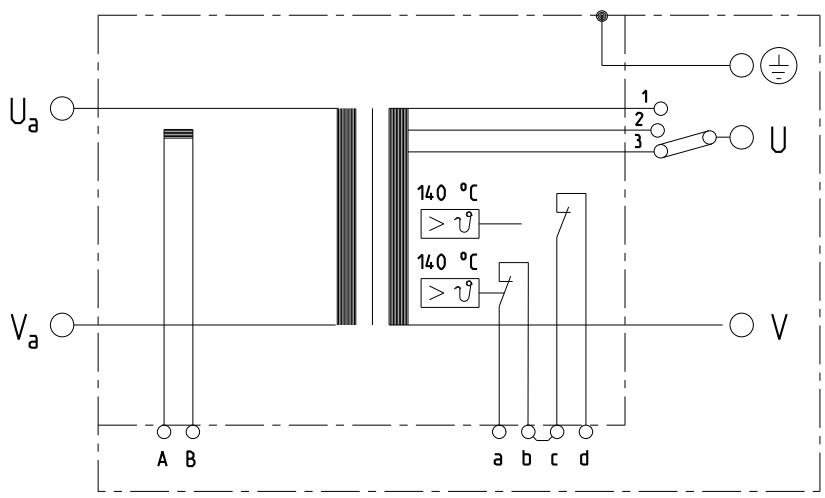

Klemme A - B : Stromwandler sekundär
Meßspannung U = 150 mA/kA +/- 3.0%
an 1 kOhm Bürde.

Klemme a - b : 1 Temperaturwaechter primär 140 °C
Klemme c - d : 1 Temperaturwaechter primär 140 °C

Temperaturwächter ausserhalb der Vergussmasse,in den Klemmen (b-c) in Reihe geschaltet.

NORM : EXPERT-Standard Typ:	Primaer-spannung U_{1N} / V	Frequenz f / Hz	Primaerdauer-strom max I_{1P} / A	Kurzschluss-Werte Spannung U_{cc} %	 Leistungsf. cos φ_{cc}	 Strom I_{2cc} /kA	Teile-Nummer.:
10-7-10,3-105-400-TM	400	50	263	-,--	-,--	--,-	TEH105/0001

Sek-Spannung U_{20} / V	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
	6,5	8,2	10,3	-	-

Sek-Dauerstrom I_{2P}/kA; X=100%	10,2
Schutzmassnahmen: DIN; VDE 0113/86; VDE 0545/EN50063	
Normen : DIN 44766; DIN 40050; ISO 5826;VDE	

Kuehlwassermenge min.: 4 l/min
Eingangstemperatur max.: 30 °C
Druckabfall max.: 0.6 bar

Fuer Masse ohne Toleranzangaben gelten Abmasse nach DIN 2768-mittel

Transformator
Heiztechnik
S_{100} / kVA =105 bei X =100%

Schutzart	Isolations-klasse	Masse m / kg	Farbe	Ersatz fuer:	2006	Datum	Name
Transformator : IP 65 Prim-Anschlussraum : IP 54 Sek-Anschlussseite : IP 00	F	ca.-	RAL7035 lichtgrau		Gez.	10.05.	J.H.
					Gepr.		

EXPERT
MASCHINENBAU GMBH
D-64653 LORSCH

10/7

CAD