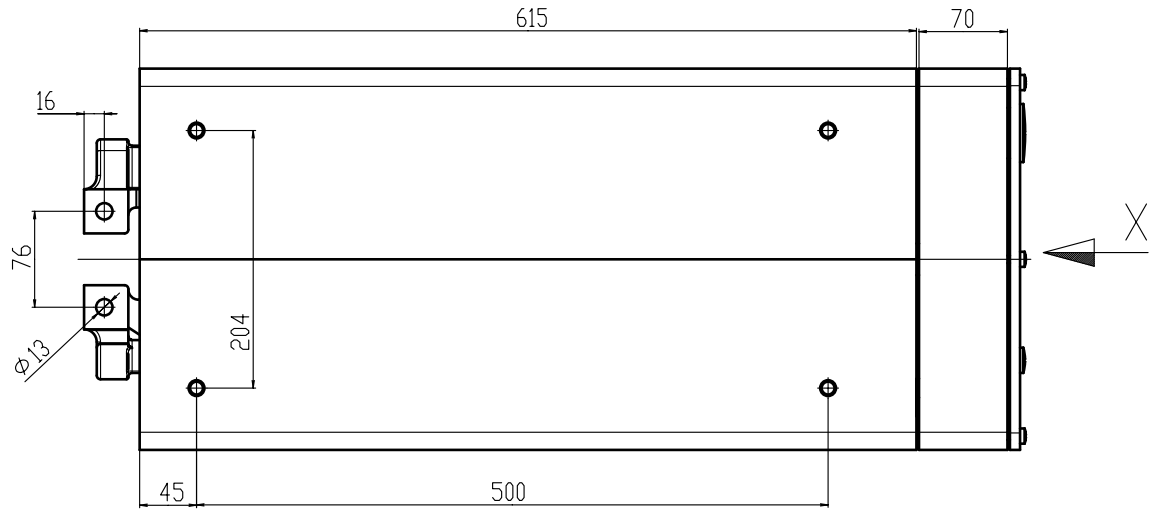


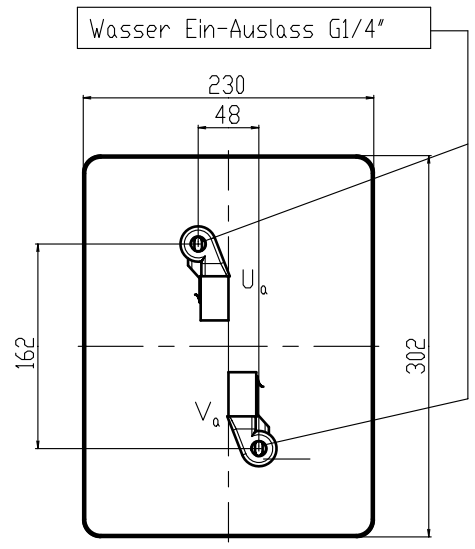


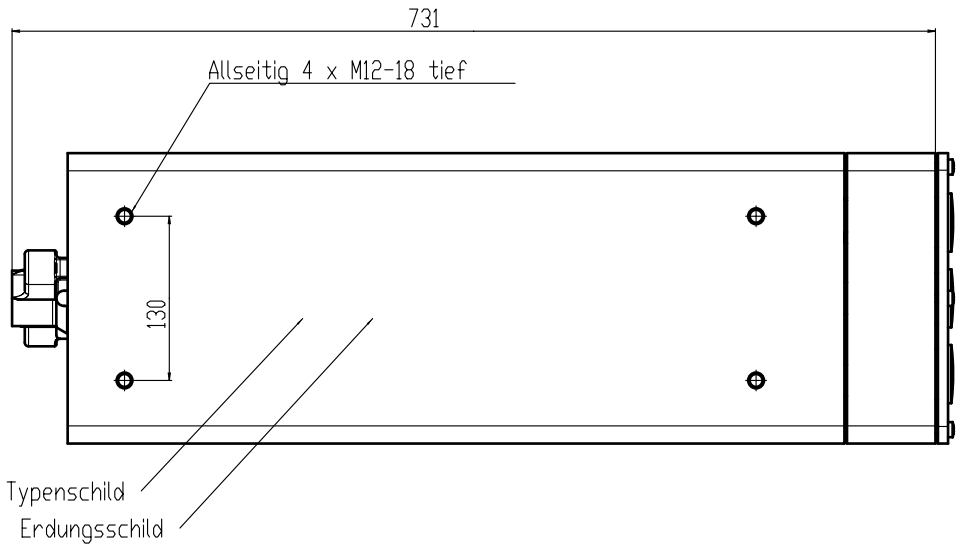


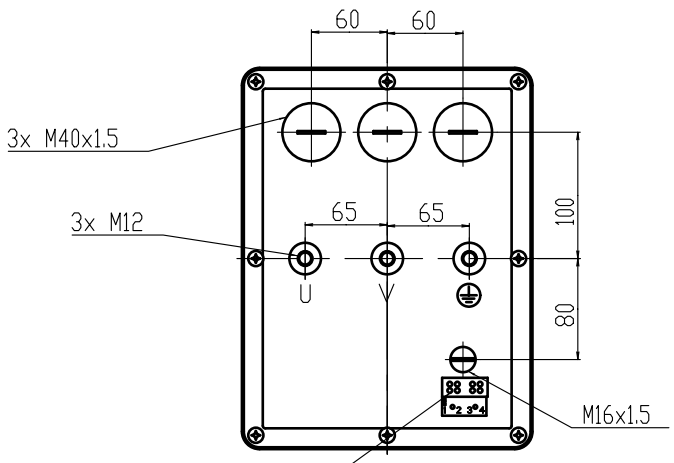


Ansicht X
Deckel durchsichtig
dargestellt

$\sqrt{} = \sqrt{R_a\ 3{,}2}$

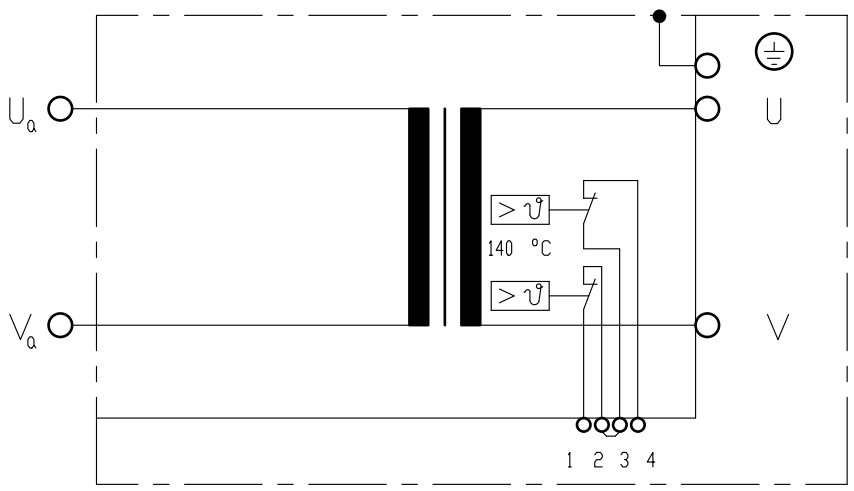


Klemme 1-2 :1 Temperaturwaechter primaer 140 °C
Klemme 3-4 :1 Temperaturwaechter primaer 140 °C
Temperaturwaechter ausserhalb der Vergussmasse,in den Klemmen (2-3) in Reihe geschaltet.

Technische Aenderungen vorbehalten

| NORM : EXPERT-Standard<br>Typ: | Primaer-spannung<br>$U_{1N}$ / V | Frequenz<br>f / Hz | Primaerdauer-strom max<br>$I_{1P}$ / A | Kurzschluss-Werte<br>Spannung $U_{cc}$ % | Leistungsf. cos $\varphi_{cc}$ | Strom $I_{2cc}$ /kA | Teile-Nummer.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0-24,0-125-380-T | 380 | 50 | 329 | 4,07 | 0,81 | 128 | TEH 125/0001 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Sek-Spannung $U_{20}$ / V | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24,0 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sek-Dauerstrom $I_{2P}$/kA; X=100% | 5,2 | Kuehlwassermenge min.: 4 l/min<br>Eingangstemperatur max.: 30 °C<br>Druckabfall max.: 0,6 bar | Transformator<br>Heiztechnik<br>$S_{100}$ / kVA =125; bei X =100% |
| Schutzmassnahmen: DIN; VDE 0113/86; VDE 0545/EN50063 | | Fuer Masse ohne Toleranzangaben gelten Abmasse nach DIN 7168-mittel | |
| Normen : DIN 44766; DIN 40050; ISO 5826;VDE | | | |

| Schutzart | Isolations-klasse | Masse m / kg | Farbe | Ersatz fuer: |
|---|---|---|---|---|
| Transformator : IP 65<br>Prim-Anschlussraum : IP 54<br>Sek-Anschlussseite : IP 00 | F | 232 | RAL 9005<br>schwarz | |

| 2009 | Datum | Name |
|---|---|---|
| Gez. | 07.08 | Boltz |
| Gepr. | | |

EXPERT
TRANSFORMATORENBAU GMBH
D-64653 LORSCH

CE

CAD