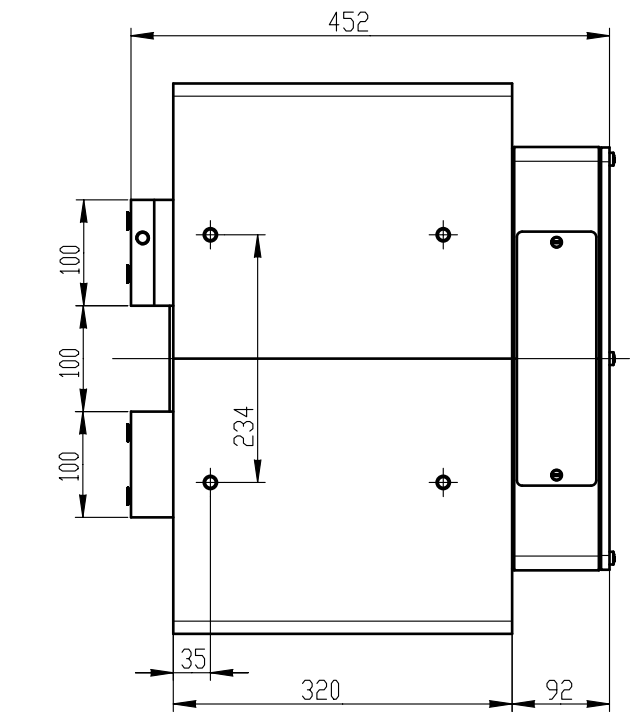



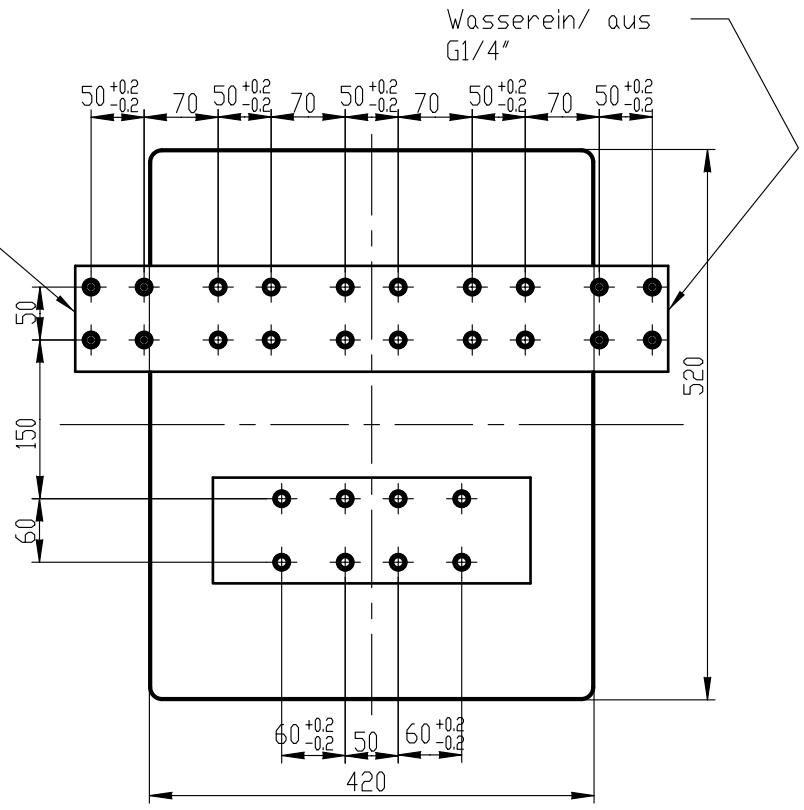

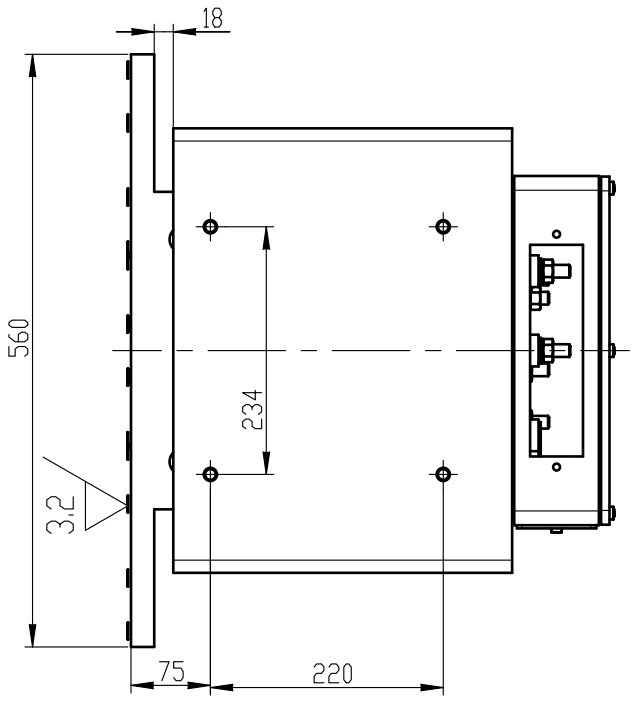

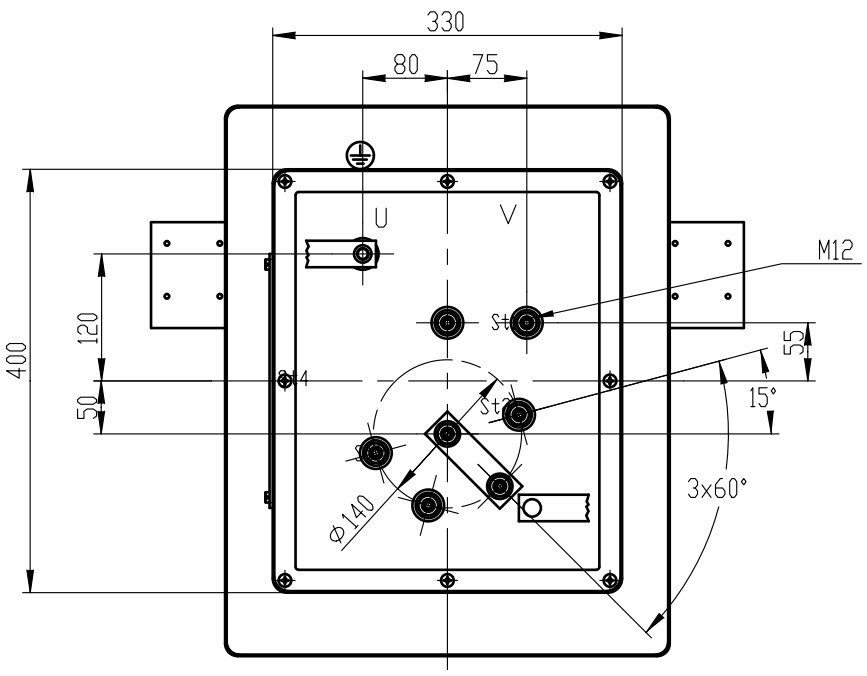

Ansicht "X"
ohne Deckel

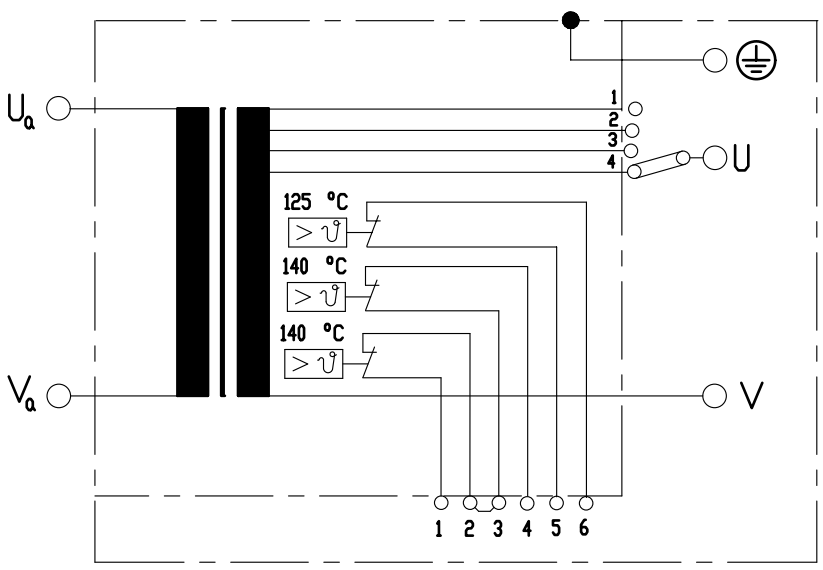

Klemme 1-2 : 1 Temperaturwaechter primär 140 °C
Klemme 3-4 : 1 Temperaturwaechter primär 140 °C

Temperaturwächter ausserhalb der Vergussmasse,in den Klemmen (b-c) in Reihe geschaltet (nur 140°C).

Klemme 5-6 : 1 Temperaturwächter primär 125 °C
(zur Vorwarnung)

NORM : EXPERT-Standard Typ:	Primär-spannung U_{1N}	Frequenz f / Hz	Primärdauer-strom max. I_{1P}	Kurzschluss-Werte: Spannung U_{cc} %	Leistungsf. cos φ_{cc}	Strom I_{2cc} /kA	Teile-Nummer
X-7-7,0-160-400-T	400 V	50	400 A	-,--	-,--	--,-	TEH160_0001

Sek-Spannung U_{20} / V	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
	5,5	6,0	6,5	7,0	-

Sek-Dauerstrom I_{2P}/kA; X=100%	22,8	Kühlwassermenge	min. 8 l/min
		Eingangstemperatur	max. 30°C
		Druckabfall	max. 0,6 bar

Schutzmaßnahmen: DIN; VDE 0113/86; VDE 0545/EN 50063

Normen: DIN 44766; DIN 40050; ISO 5826 ; VDE

Für Maße ohne Toleranzangaben gelten Abmaße nach DIN 2768-mittel

Transformator
Heiztechnik

S
100
kVA - 160 bei X = 100 %

Schutzart		Isolations-klasse	Masse m / kg	Farbe	Ersatz fuer:
Transformator	IP65	F		RAL7035 lichtgrau	
Prim-Anschlußraum	IP10				
Sek-Anschlußseite	IP00				

2008	Datum	Name	
Gez.	02.04	Boltz	
Gepr.			

EXPERT
Transformatorenbau GmbH

X /7

CAD