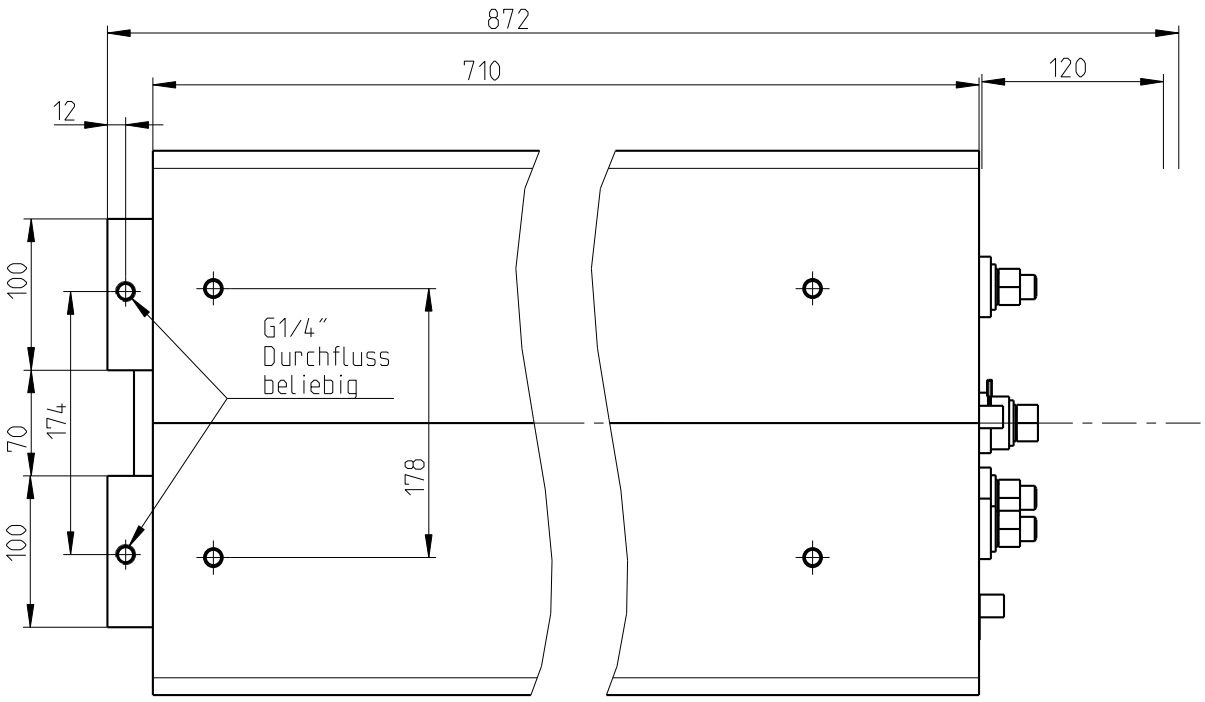

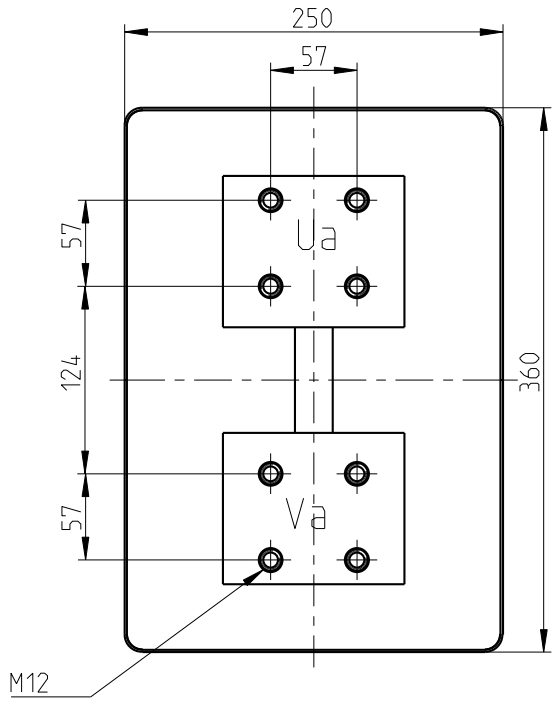

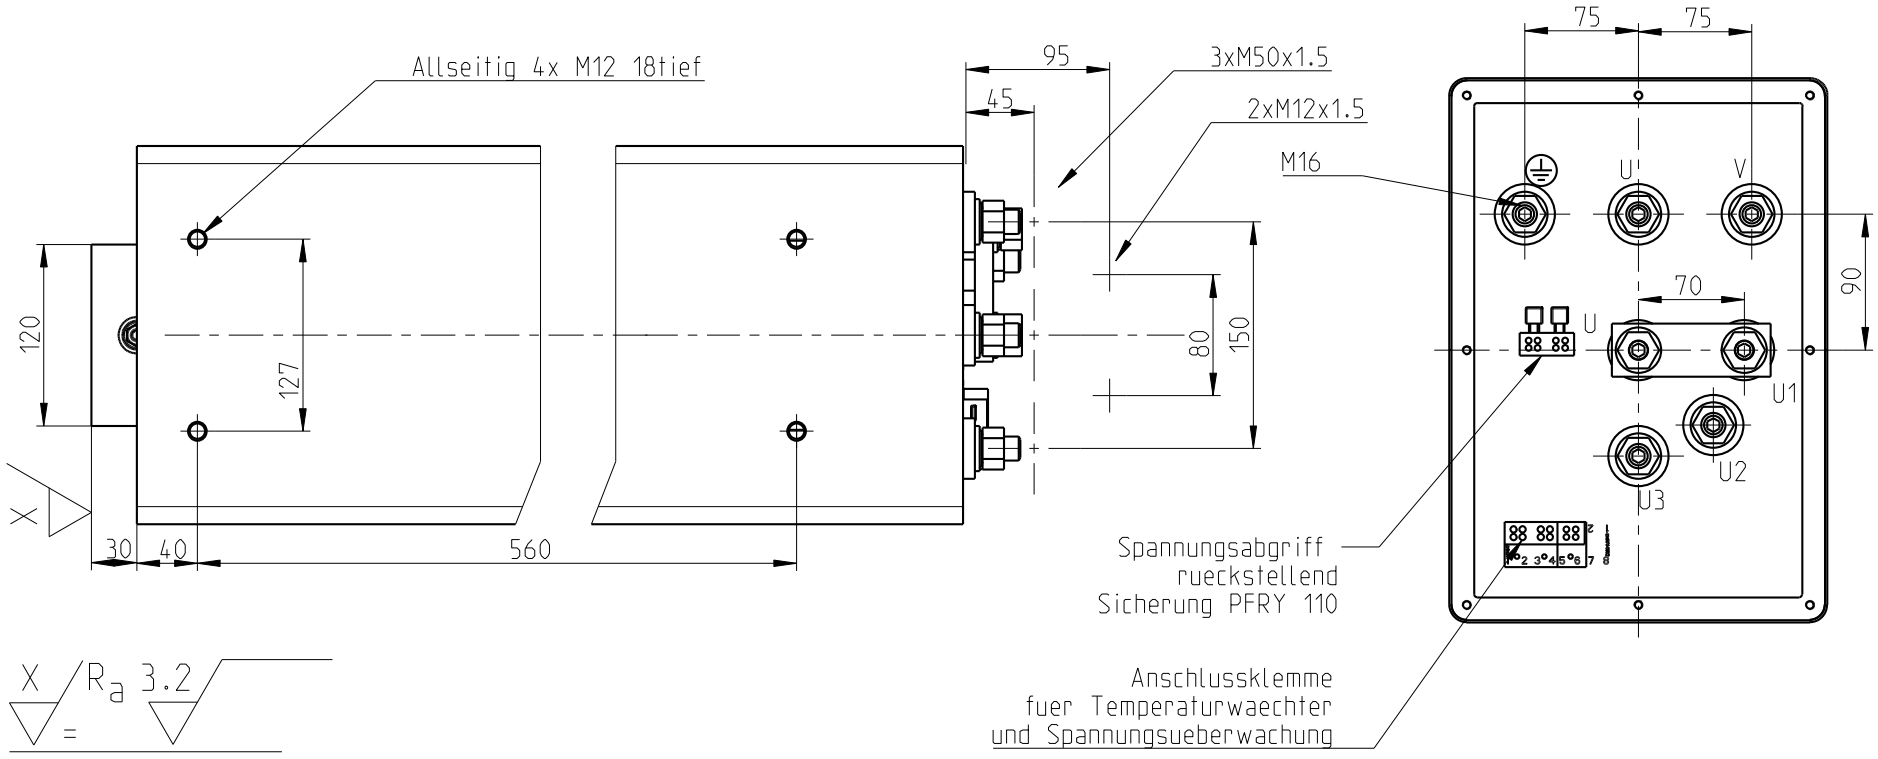

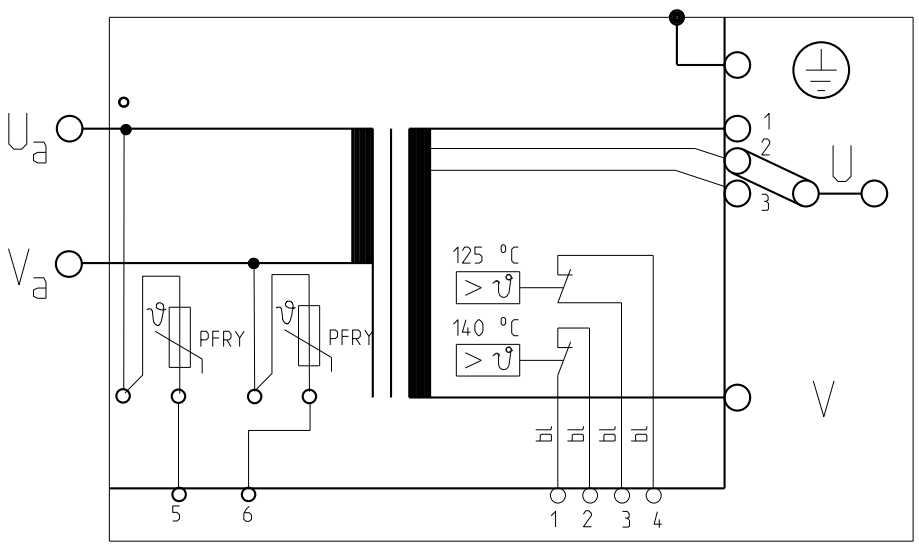

Klemmen 1-2 : 1 Temperaturwaechter primaer 140°C
Klemmen 3-4 : 1 Temperaturwaechter primaer 125°C
Klemmen 5-6 : Sekundaer Spannungsabgriff rückstellend

NORM : EXPERT-Standard	Primaer-spannung	Frequenz	Primaerdauer-strom max	Kurzschluss-Werte			Teile-Nummer.:
Typ:	U_{IN} / V	f / Hz	I_{IP} / A	Spannung U_{cc} %	Leistungsf. cos φ_{cc}	Strom I_{2cc} /kA	
9-7-62.5-200-500-TU	500	50	400	-,--	-,--	--,-	TEH0200_0005

Sek-Spannung U_{20} / V	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
	55.6	58.8	62.5	-	-

Sek-Dauerstrom I_{2P}/kA; X=100%	3.20	Kuehlwassermenge min.: 6 l/min Eingangstemperatur max.: 30 °C Druckabfall max.: 0,6 bar	Transformator Heiztechnik S_{100} / kVA =200 bei X =100%
Schutzmassnahmen: DIN; VDE 0113/86; VDE 0545/EN50063			
Normen : DIN 44766; DIN 40050; ISO 5826;VDE		Fuer Masse ohne Toleranzangaben gelten Abmasse nach DIN 2768-mittel	

Schutzart	Isolations-klasse	Masse m / kg	Farbe	Ersatz fuer:	2011	Datum	Name		
Transformator : IP 65 Prim-Anschlussraum : IP - Sek-Anschlussseite : IP 00	F	-	RAL5009 azurblau		Gez.	27.06	Boltz	EXPERT TRANSFORMATORENBAU GMBH D-64653 LORSCH	9 / 7
					Gepr.				

CAD