


4x Wasserein und -auslass  
beidseitig G1/4"

M12-18 tief

Anschlusskasten  
um 180° drehbar

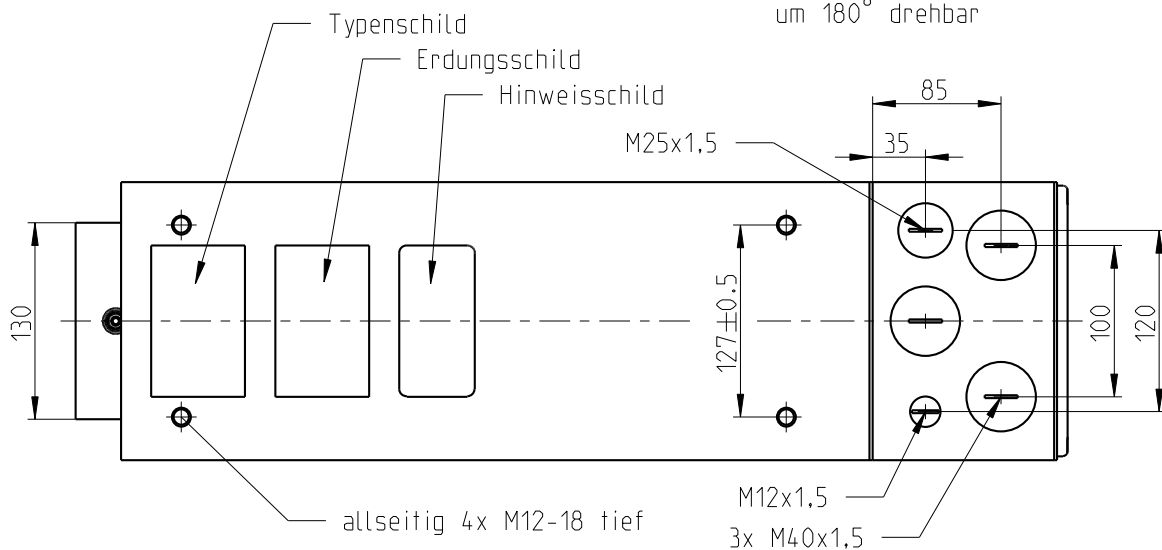


Spannungsabgriff rueckstellende  
Sicherung PFRY 110

Anschlussklemme fuer Temperatur-  
waechter und Spannungsabgriff

Ansicht X  
ohne Deckel

$$\sqrt{\quad} = \sqrt{R_a 3.2}$$

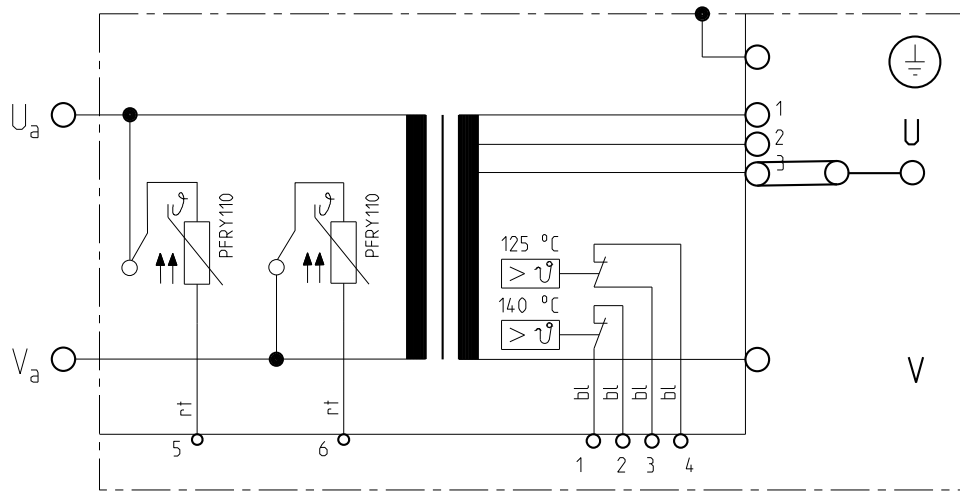

Klemmen 1-2 : 1 Temperaturwaechter primaer 140°C  
Klemmen 3-4 : 1 Temperaturwaechter primaer 125°C  
Klemmen 5-6 : Sekundaer Spannungsabgriff rueckstellend

Der Kuehlwasseranschluss kann auf Kundenwunsch  
modifiziert gestaltet werden. Die gewuenschte  
Kombination E.. / A.. ist bei der Bestellung anzugeben

Zur besonderen Beachtung:  
Sekundaerspannung  $U_2 - V_a$  ist > 25V~  
Schutzmassnahmen gemäss DIN-VDE 054 und  
0113 Teil1, EN 50063 u. 60204 erforderlich.

Technische Aenderungen vorbehalten

Technische Aenderungen vorbehalten

Typ:	Primaer- spannung $U_{1N} / V$	Frequenz $f / Hz$	Primaerdauer- strom max $I_{1p} / A$	Kurzschluss-Werte			Teile-Nr.			
	$U_{cc} / V$			Spannung $U_{cc} / V$	Leistungsf. $\cos \varphi_{cc}$	Strom $I_{2cc} / kA$				
9-7-30.8-50-400-TU	400	50	125	--	--	--				TEH050/0011
Sek-Spannung $U_{20} / V$	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6	Stufe 7	Stufe 8	Stufe 9	Stufe 10
	22.5	26.2	30.8							
Sek-Dauerstrom $I_{2p} / kA; X = 100\%$			1.63	Kuehlwassermenge min.: 4 l/min Druckabfall max.: 0.6 bar			Heiztransformator $S_{100} / kVA = 50; \text{ bei } X = 100\%$			
Schutzart			Isolations- klasse	Masse m/kg	Farbe RAL1004	Ersatz fuer:				
Transformator	Prim-Anschlussraum	F	122	gelb			Gez.	06.07	Michel	<b>EXPERT</b> TRANSFORMATORENBAU GMBH D-64653 LORSCH
IP 65	IP 55					Gepr.				

9/7