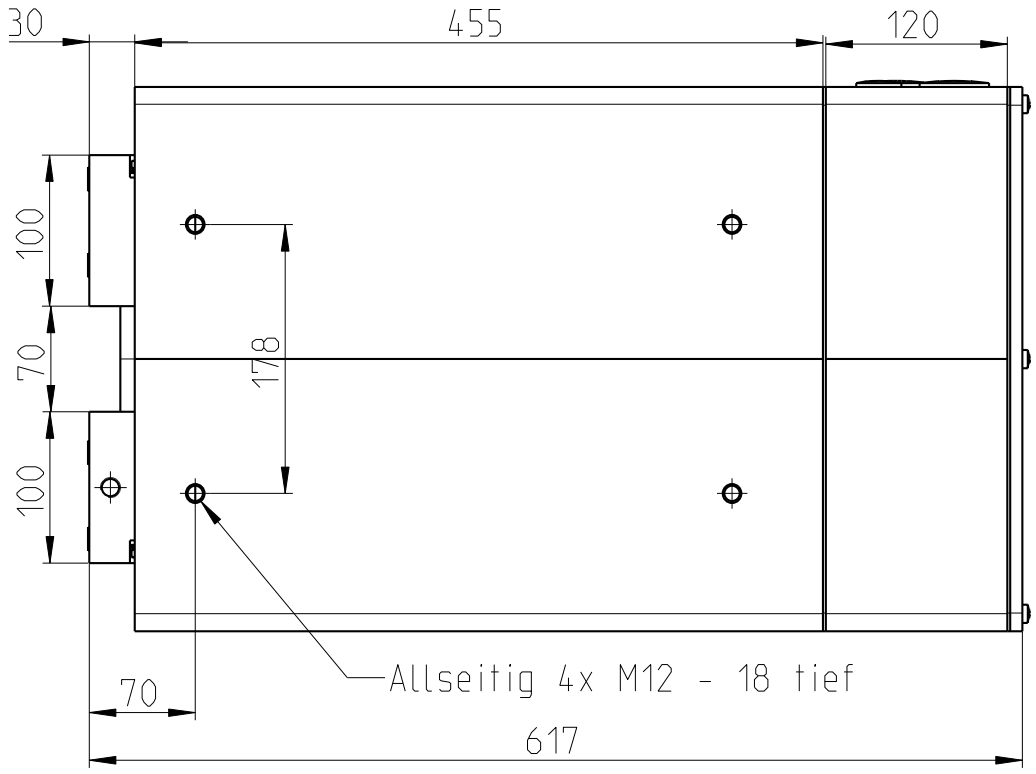

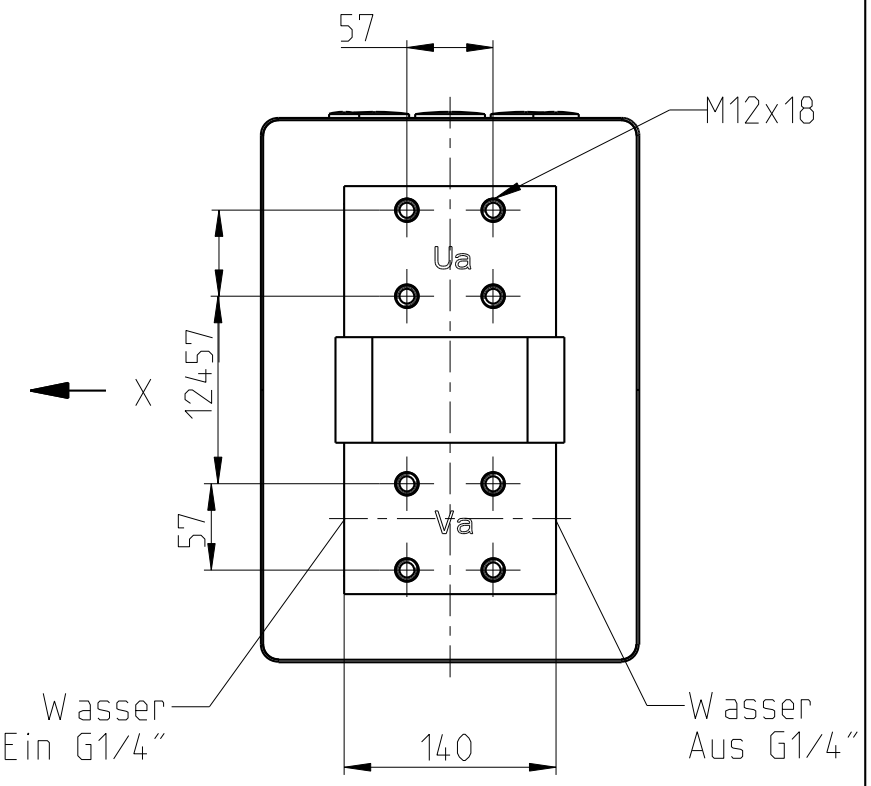

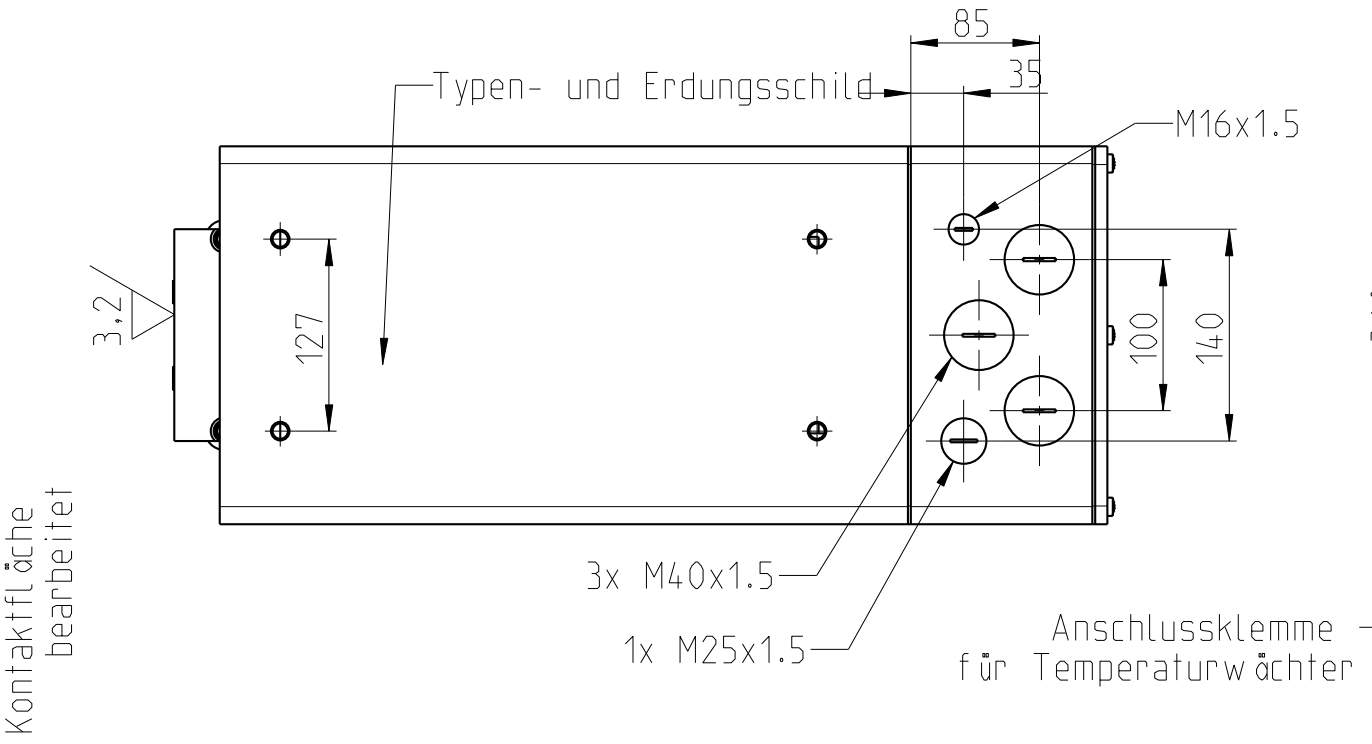

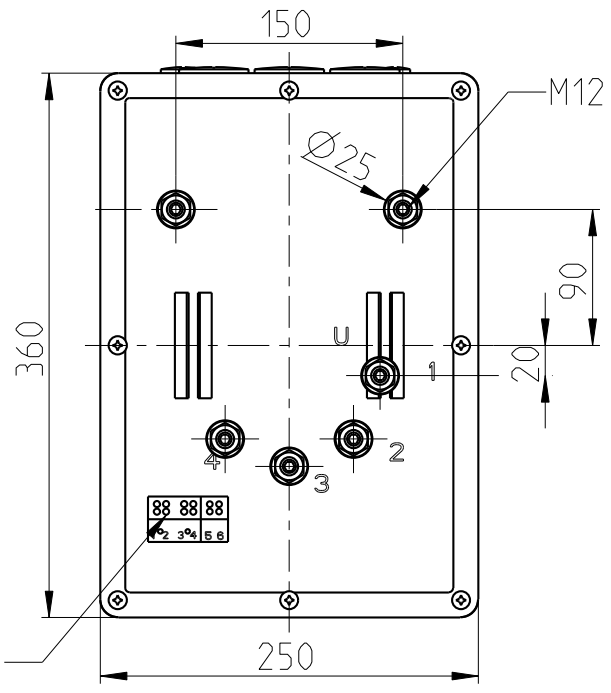

Ansicht "X" ohne Deckel

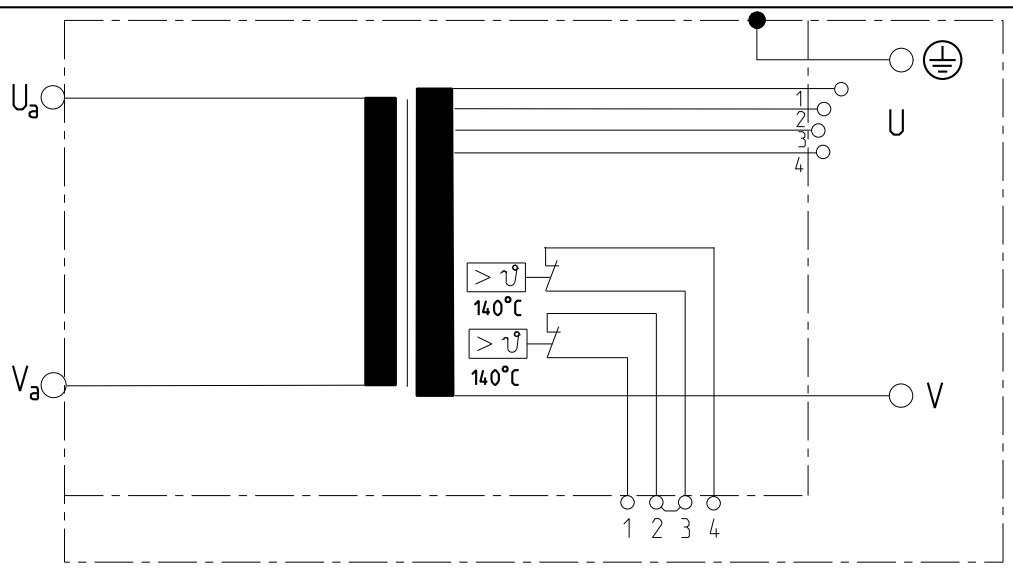

Klemme 1-2 : 1 Temperaturwaechter primär 140 °C
Klemme 3-4 : 1 Temperaturwaechter primär 140 °C

Temperaturwaechter ausserhalb der Vergussmasse,in den Klemmen (2-3) in Reihe geschaltet (nur 140 °C).

NORM : EXPERT-Standard Typ:	Primär-spannung U_{1N} / V	Frequenz f / Hz	Primärdauer-strom max. I_{1P} / A	Kurzschluss-Werte: Spannung U_{cc} %	Kurzschluss-Werte: Leistungsf. cos φ_{cc}	Kurzschluss-Werte: Strom I_{2cc} /kA	Teile-Nummer
9-7-7.0-80-400-T	400	50	200	-,--	-,--	--,-	TEH080_0020

Sek-Spannung U_{20} / V	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
	4.5	5.3	6.3	7.0	-

Sek-Dauerstrom I_{2P}/kA; X=100%	11,4	Kühlwassermenge min. 5 l/min Eingangstemperatur max. 30 °C Druckabfall max. 0,6 bar	Transformator Heiztechnik
Schutzmaßnahmen: DIN; VDE 0113/86; VDE 0545/EN 50063		Für Maße ohne Toleranzangaben gelten Abmaße nach DIN 2768-mittel	S_{100} / kVA = 80 bei X = 100 %
Normen: DIN 44766; DIN 40050; ISO 5826 ; VDE			

Schutzart		Isolations-klasse	Masse m / kg	Farbe	Ersatz fuer:		Datum	Name
Transformator	IP65	F	---	RAL7035 lichtgrau		2019		
Prim-Anschlußraum	IP10					Gez.	26.02	Boltz
Sek-Anschlußseite	IP00					Gepr.		

EXPERT
TRANSFORMATORENBAU GMBH
D-64653 LORSCH

9 /7

CAD